


Vannbehandling				Generelt
EK-ansvarlig:	Godkjent av:	Versjon:	Gyldig til:	Sidenr:
Are Homann-Danielsen	Are Homann-Danielsen	1.02	23.01.2026	1 av 3

Landanlegget

Sjøvann

Ferskvann

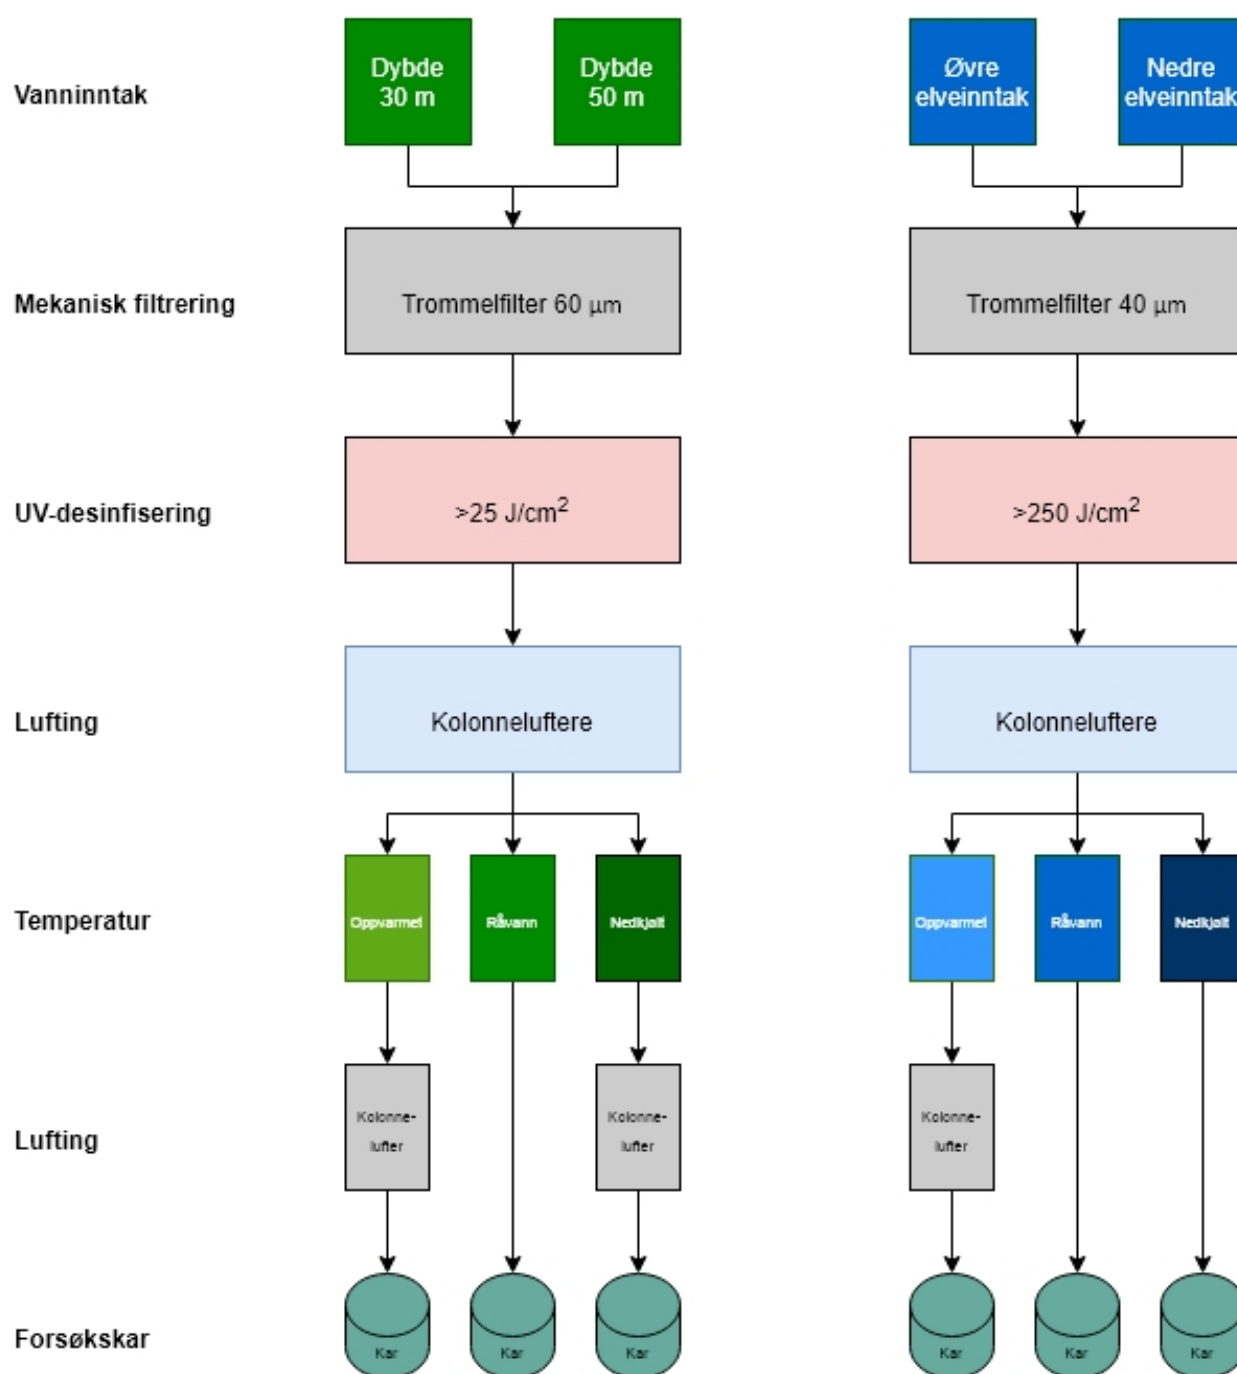


Det er mulig å blande de ulike vannkvalitetene for å oppnå ønsket temperatur og salinitet

Vannbehandling				Generelt
EK-ansvarlig:	Godkjent av:	Versjon:	Gyldig til:	Sidenr:
Are Homann-Danielsen	Are Homann-Danielsen	1.02	23.01.2026	2 av 3

Fiskehelselaboratoriet

Sjøvann

Ferskvann

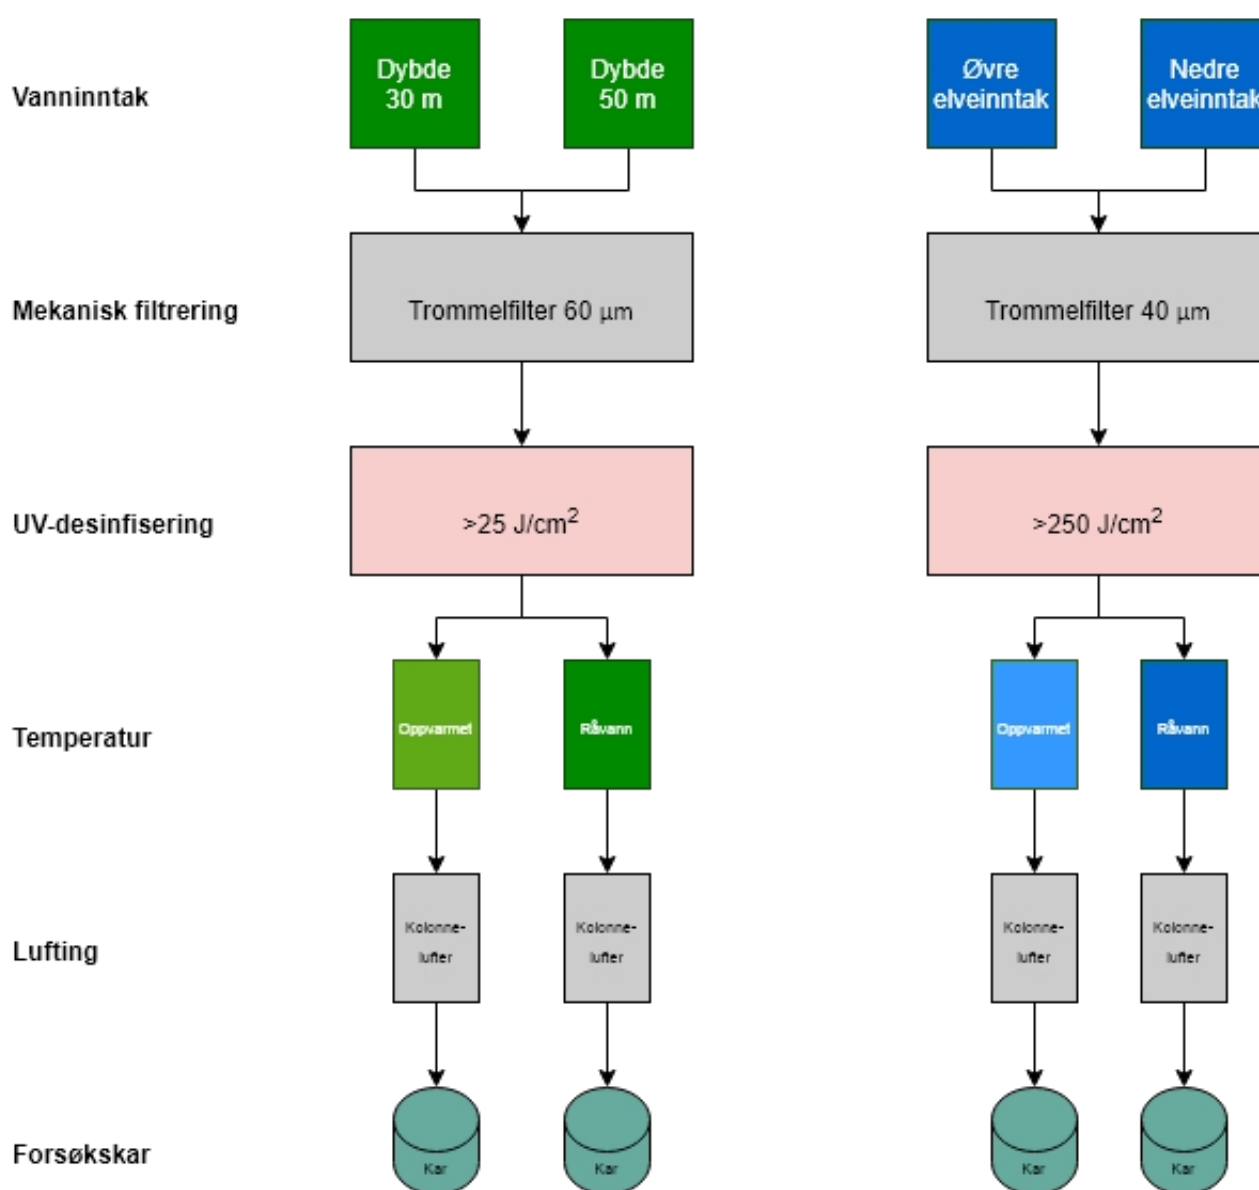

Det er mulig å blande de ulike vannkvalitetene for å oppnå ønsket temperatur og salinitet

Vannbehandling				Generelt
EK-ansvarlig:	Godkjent av:	Versjon:	Gyldig til:	Sidenr:
Are Homann-Danielsen	Are Homann-Danielsen	1.02	23.01.2026	3 av 3

RASforsk

Sjøvann

Ferskvann

